

Ámbito: Aspectos del ambiente físico




**Gobierno
de Chile**

Intención


- Asegurar que el establecimiento tenga incorporado dentro de sus políticas la participación PCI en las decisiones sobre cualquier situación relacionada con el ambiente y de planta física que incida en la prevención y control de IAAS.



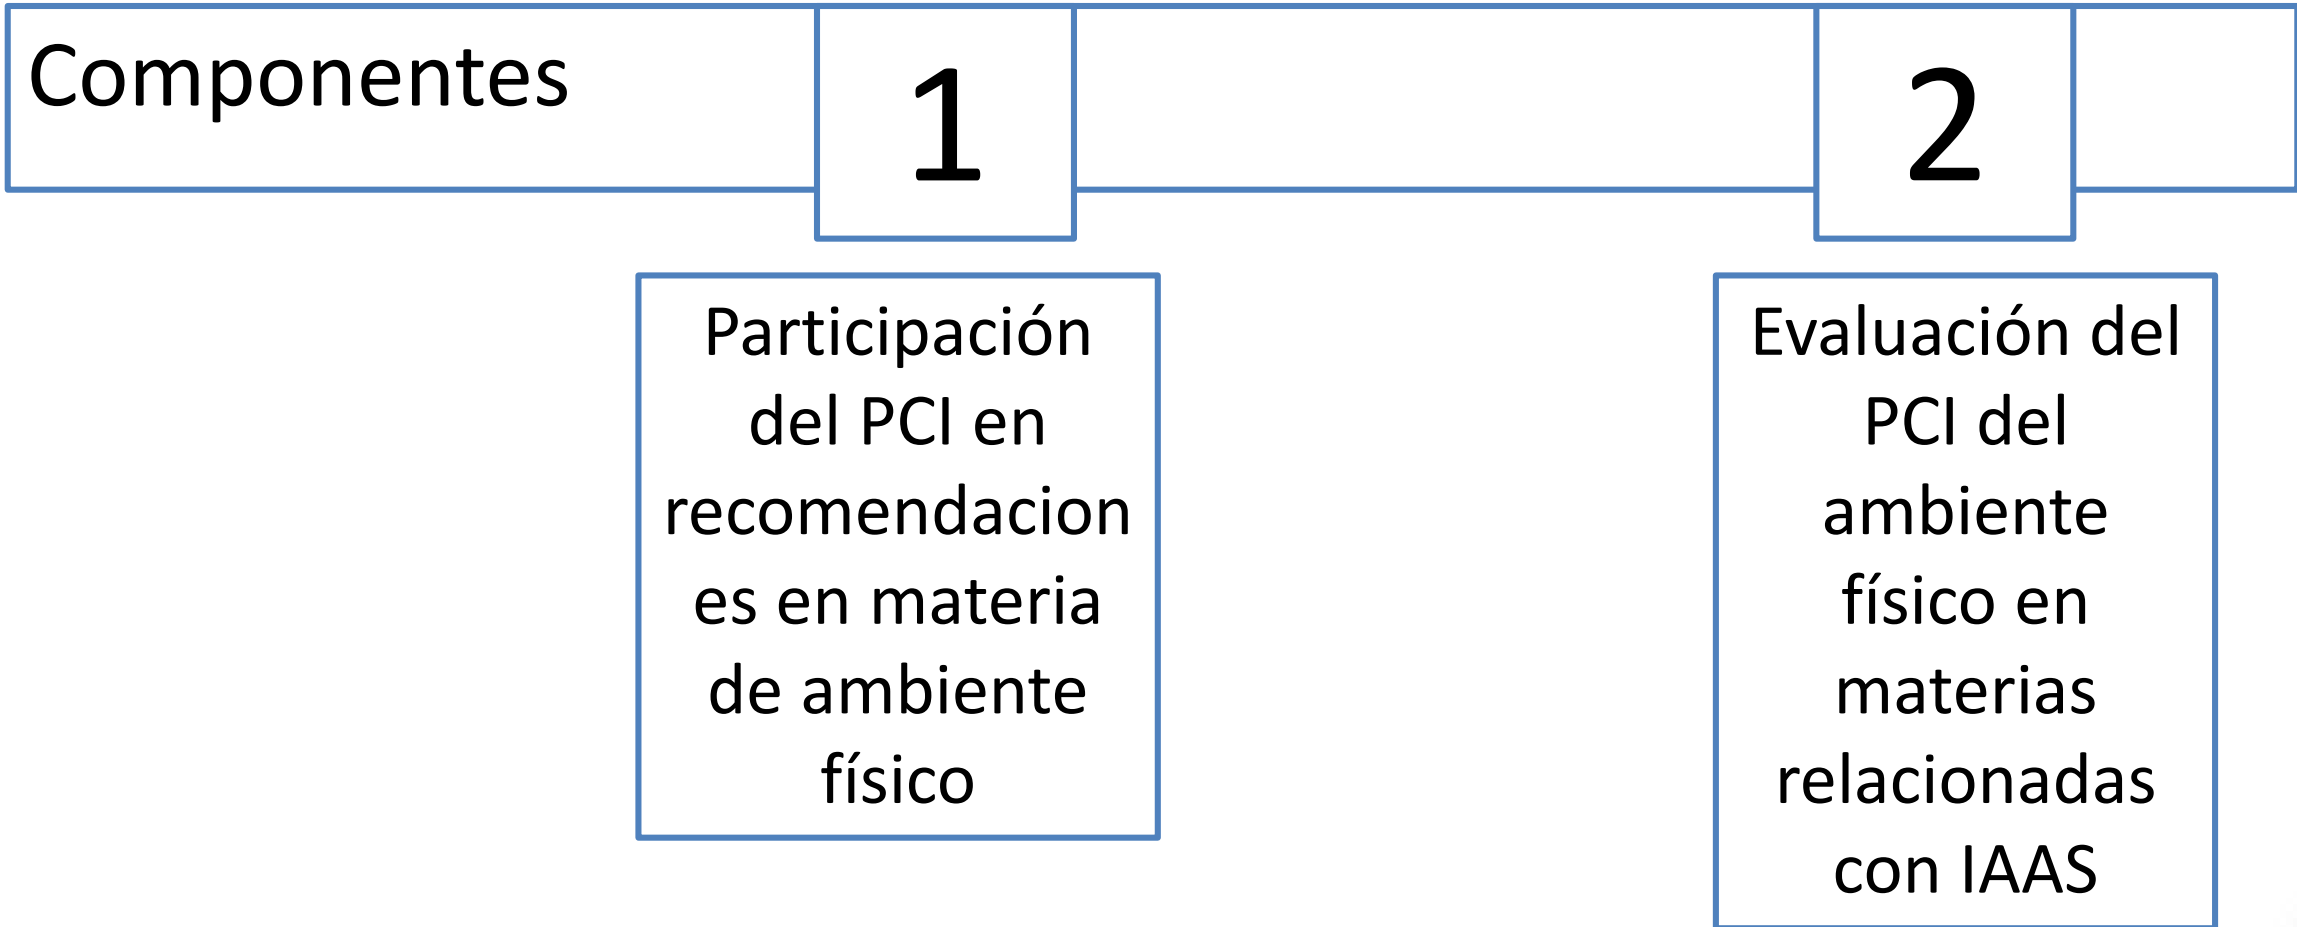



Ámbito: Aspectos del Ambiente Físico



Ámbito Aspectos del Ambiente Físico: Componente 1

El PCI participa en las recomendaciones para:



Elementos	
6.1.a Provisión de agua potable	 
6.1.b Instalación y condiciones para higiene de manos	
6.1.c Almacenamiento de insumos estériles	
6.1.d Construcción y remodelación en el establecimiento de atención en salud	
6.1.e Manejo de residuos hospitalarios en el ambiente clínico	



Elemento 6.1.a Provisión de agua potable

- Contenidos mínimos
 - Decisiones sobre provisión de agua potable: calidad que debe poseer del agua y formas de abastecimiento ante situaciones de emergencia.
 - Programa de priorización del uso del agua ante corte del suministro externo.
 - Si la provisión es distinta a la red de agua potable
 - Existencia de programa que evalúe la calidad del agua
 - Supervisión del cumplimiento del programa (ejecución puede ser realizada por instancias locales responsable del ambiente distintas al PCI).

Elemento 6.1.d Construcción y remodelación en el establecimiento de atención en salud


- Participación en decisiones sobre condiciones para atender pacientes durante
 - Construcciones y remodelaciones en el establecimiento
 - Cualquier modificación estructural en el establecimiento que implique riesgos para los pacientes de adquirir infecciones (polvo).

Elemento 6.1.e Manejo de residuos hospitalarios en el ambiente clínico

- Participación en decisiones sobre manejo de residuos hospitalarios en el ambiente clínico desde su lugar de generación hasta su traslado dentro del mismo al lugar de acopio
 - Fluidos corporales
 - Restos biológicos
 - Material cortopunzante
 - Cultivos microbiológicos

Ámbito Aspectos del Ambiente Físico: Componente 2

Existen evaluaciones del PCI sobre las medidas para prevención y control de IAAS en:



Elementos

6.2.a Ventilación en sectores de aislamiento respiratorio de enfermedades que se transmiten por vía aérea




6.2.b Mantención de separación de áreas y pacientes en hemodiálisis



6.2.c Salas de aislamiento



6.2.d Construcción y remodelación del establecimiento de atención en salud.



Elemento 6.2.a Ventilación en sectores de aislamiento respiratorio de enfermedades que se transmiten por vía aérea

- Supervisión del cumplimiento de indicaciones sobre manejo de aire en áreas de aislamiento respiratorio de enfermedades transmitidas por vía aérea
 - Supervisión-verificación de la existencia de sistema de extracción de aire hacia el exterior con recambio conocido
 - Resultado de supervisión y conducta adoptada

Elemento 6.2.b Mantenimiento de separación de áreas y pacientes en hemodiálisis

- Supervisión del cumplimiento de indicaciones sobre separación de áreas y pacientes en hemodiálisis
 - Pacientes portadores o infectados con virus de la hepatitis B
 - Resultado de supervisión y conducta adoptada

Elemento 6.2.c Salas de aislamiento

- Supervisión del cumplimiento de indicaciones sobre habilitación de salas de aislamiento
 - Existencia de salas con baño propio
 - Existencia de área de higiene de manos en su interior
 - Resultado de supervisión y conducta adoptada